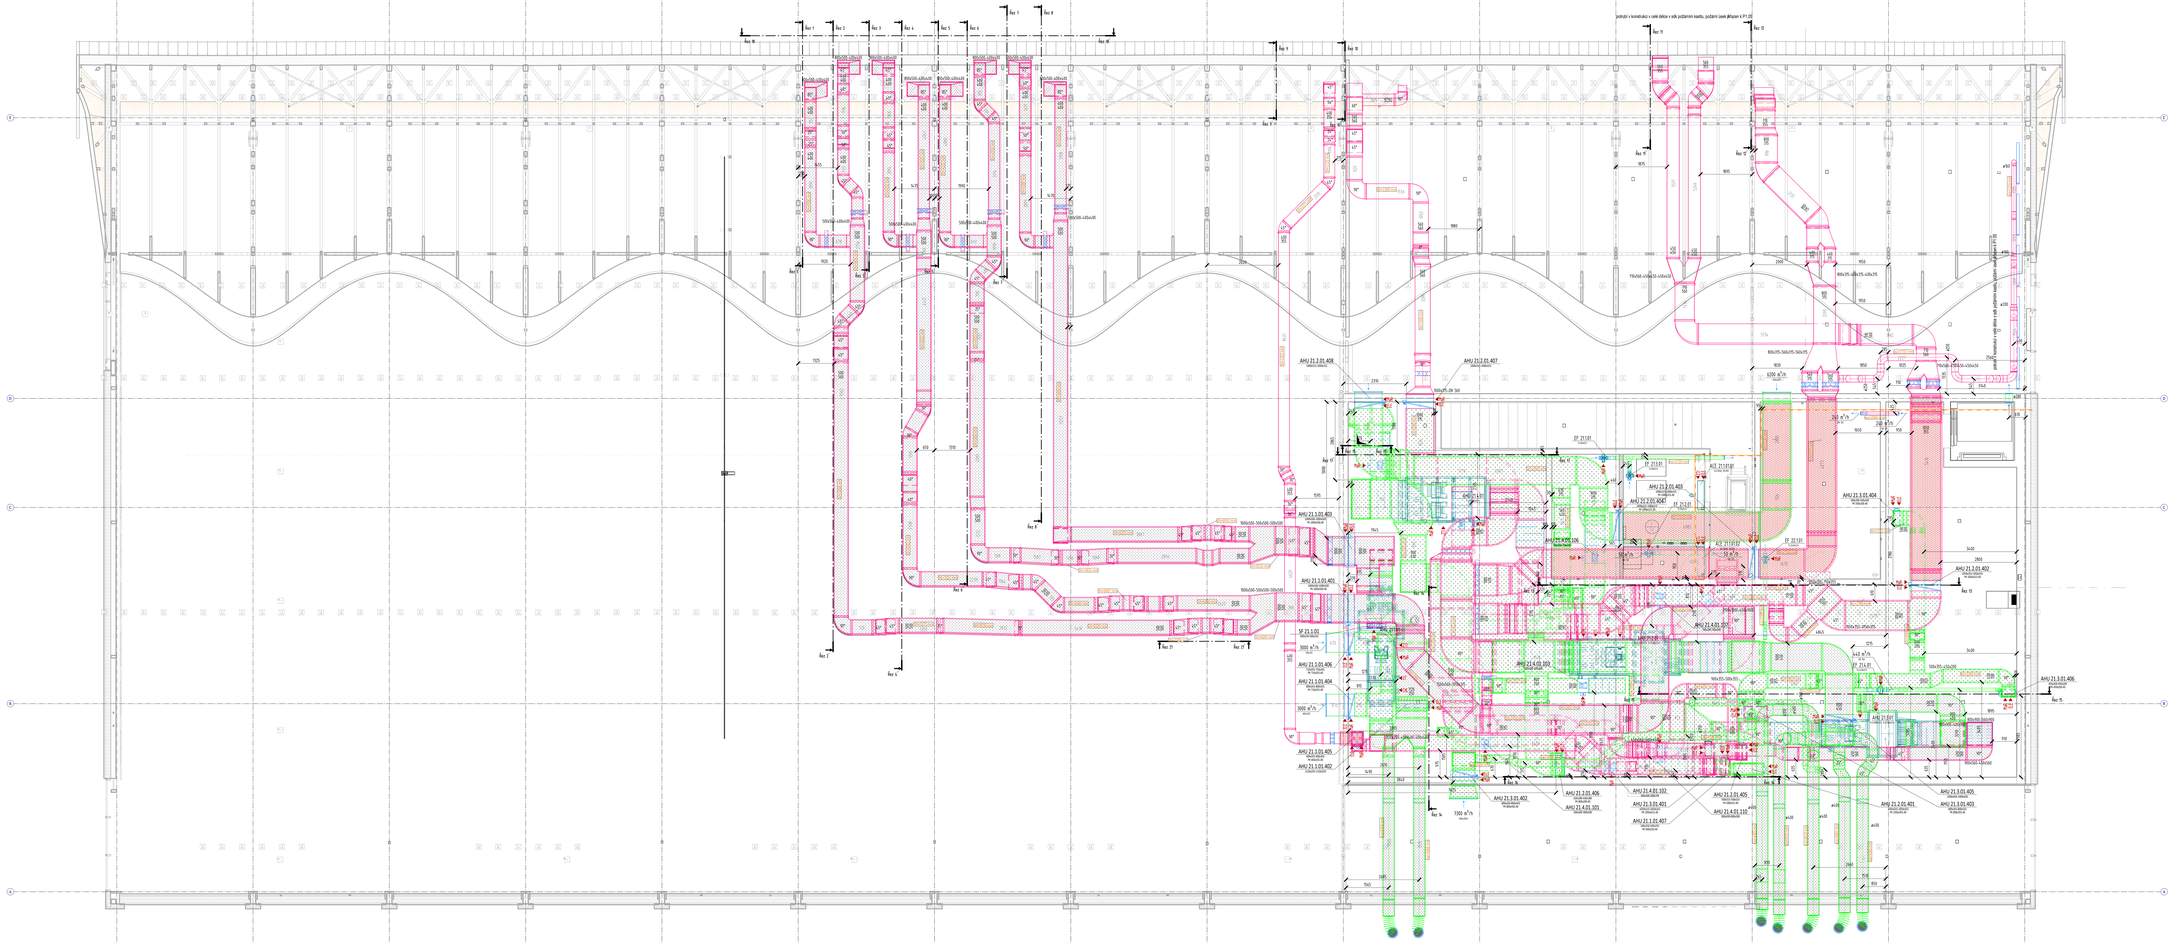

LEGENDA IZOLACÍ / INSULATION LEGEND

POŽÁRNÍ IZOLACE, ODOLNOST 90 MINUT
FIRE INSULATION WITH A1-FOIL, 90 MIN
TLOUŠŤKA / THICKNESS - 60 mm

LEGENDA VZT POTRUBÍ / DUCT LEGEND

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
SUPPLY DUCT

ODVODNÍ POTRUBÍ
RETURN DUCT

CU POTRUBÍ
COPPER PIPE

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY / VENTILATION LEGEND

- TALÍŘOVÝ VENTIL - PŘÍVODNÍ
  DISC VALVE - SUPPLY AIR
- TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVODNÍ
  DISC VALVE - EXTRACT AIR
- REGULAČNÍ / UZAVÍRACÍ KLAPKA
  ADJUSTING / SHUT OFF DAMPER
- ZPĚTNÁ KLAPKA
  NON-RETURN FLAPS
- TLUMIČ HLUKU
  ATTENUATOR
- POŽÁRNÍ KLAPKA
  FIRE DAMPER
- OHEBNÁ HADICE
  FLEXIBLE HOSE
- NÁSTĚNNÁ ŽALUZIE
  WALL LOUVRE
- REGULÁTOR PRŮTOKU - KONSTANTNÍ
  VOLUME FLOW CONTROLLER - CONST.
- REGULÁTOR PRŮTOKU - VARIABILNÍ
  VOLUME FLOW CONTROLLER - VARIABLE
- UZAVÍRACÍ KLAPKA KRUHOVÁ
  SHUT OFF DAMPER ROUND
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
  WEATHER LOUVRE
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
  TUBEFAN
- KRYCÍ MŘÍŽKA
  PROTECTIVE GRILLE
- PRUŽNÁ MANŽETA
  FLEXIBLE CUFF

LEGENDA ZNAČENÍ / LABELING LEGEND

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT	ACE	VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA / INDOOR COOLING UNIT
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR / EXHAUST FAN	ACC	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDENSING UNIT
SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR / SUPPLY FAN	FD	POŽÁRNÍ KLAPKA, STĚNOVÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER
DC	VRATOVÁ CLONA / GATE/DOOR AIR CURTAIN	CAV	REGULÁTOR KONST. PRŮTOKU / CAV UNIT

ATELIÉR VELKÁMAPART			
Vysokoškolský sportovní areál UNB - OP			
Masarykova univerzita			
ul. Netroufalky, Brno			
AZ KLIMA			

AUTOR PROJEKTU	Ing. Tibor Stroh
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR	Ing. Karel Anýzek
PROJEKTOVAL	Daniel Urban

DATUM	09/2024
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	75d x 189d
HOJNOST	27 x A4
STUPEŇ PD	Dokumentace pro výběr dodavatele
PŘ.	B. Dokumentace objektu
SKUPI	1. SO 01
ČÍSLO	2. Technické zařízení budov
BRANŽA	3. Vzduchotechnika

1471	DVD	D.1.2.2	SO 01	PŮDORYS 2.NP	107