LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA NÁZEV	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
1S01	CHODBA	89,99		STÁVAJÍCÍ TERACOVÁ DLAŽBA	–	STAV. TERAC. SOKL V=100	P2	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STAV. AKU PODHL. S.V.2550 SDK S.V. 2900 MM
1S02	SCHODIŠTĚ	11,68		LINOLEUM	–	–	–	–
1S03	VÝTAH	3,24		PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SOKL V=100	–	–
1S04	SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU	3,66		PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	OMÝVATELNÝ NÁTĚR V=2000	KER. SOKL V=100	–	–
1S05	STROJOVNA ÚT	26,89		VODOTĚSNÁ STĚRKA	–	SOKL STĚRKA V=100	–	–
1S06	ROZVODNA NN	9,29		PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SOKL V=100	–	–
1S07	ROZVODNA SLABOPROUDU	13,06		ZDVOJ. PODL. V=200	PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	KER. SOKL V=100	–	–
1S08	ŠATNA	18,02		STÁVAJÍCÍ LINOLEUM	–	STÁVAJÍCÍ SOKL LINOL. V=100	P3	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁV. RASTR. PODHL. S.V. 2600
1S09	SPRCHA+WC	10,32		STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KER. OBKL. V=2600	–	P3	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁV. RASTR. PODHL. S.V. 2600
1S11	SPRCHA	10,32		STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	DOPLNĚNÍ OBKLADU DLE STAV. KER. OBKL., V=2600	–	P3	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁV. RASTR. PODHL. S.V. 2600
1S12	LABORATOŘ NMR	18,02	L1	ANTISTATICKÉ LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P1	RASTROVÝ S.V. 2600
1S13	STROJOVNA VZDUCHOTECH.	87,04		VODOTĚSNÁ STĚRKA	–	SOKL STĚRKA V=100	–	–
1S14	PRÁCE S JEDY	14,74		KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–		RASTROVÝ S.V. 2730
1S15	NONSTOP LABORATOŘ	14,74		KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–		RASTROVÝ S.V. 2730
1S16	LABORATOŘ NMR	30,11		CHEMICKY ODOLNÁ ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2000	–		RASTROVÝ S.V. 2730
1S17	LABORATOŘ NMR	13,51		CHEMICKY ODOLNÁ ANTISTATICKÁ STĚRKA		–		RASTROVÝ S.V. 2730
1S18	PŘEDSÍŇ WC	5,99		KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–		RASTROVÝ S.V. 2400
1S19	WC	1,51		KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–		RASTROVÝ S.V. 2400
1S21	WC	1,48		KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–		RASTROVÝ S.V. 2400
1S22	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,16		KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–		RASTROVÝ S.V. 2400
1S23	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	21,94		PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SOKL V=100	–	–
1S24	NÁPLŇ S PLYNEM PRO SHZ	1,33		PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SOKL V=100	–	–
1S25	ROZVODNA NN	4,97		PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	–	KER. SOKL V=100	–	–
1S26	SKLAD KOMUNÁLNÍHO ODPADU	7,88		PRŮMYSLOVÁ PODLAHA	OMÝVATELNÝ NÁTĚR V=2000	KER. SOKL V=100	–	–

LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU)
- **N2.02–I** NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 2.NP, JEDNOPODLAŽNÍ, S POŘAD. ČÍSLEM 2, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI I
- **P01.7–III** PODZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1.PP, S POŘAD. ČÍSLEM 7, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI III
- **P01.11/N3–II** SVISLÁ ŠACHTA ZAČÍNÁ V 1.PP A KONČÍ VE 3.NP, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II
- EI, EW 150P1 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ UVEDENÉHO TYPU A POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- EI 30 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY E, I 30 MINUT
- REI 30 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 30 MINUT
- EPS PROSTOR STŘEŽENÝ SAMOČINNÝMI HLÁSIČI POŽÁRU
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ÚSTŘEDNA EPS
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM
- **CHÚC A** CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
- **CHÚC B** CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
- P6 PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ

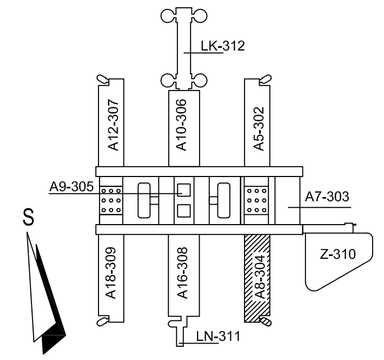

± 0,000 = 281,700 BPV

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant: PAK — PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. — ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ ČERKENO 11 602 00 BRNO — PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951

Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová	Steinhauserová	Projektant profese: PAK
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová	Svobodová	
Vypracoval	Ing.Hana Svobodová	Svobodová	
Objednatel	Masarykova univerzita		

Stavba: **PřF - PŘESTAVBA M.Č.1S12 V PAVILONU A8 - UKB**

Stupeň	DSJ
Datum	2020/09
Zak. č.	3383
Formát	10 A4
Měřítko	1:50
Č. výkresu	002
Revize	00

Část: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY — POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu: **PŮDORYS 1.PP - PBŘ**

Stavba	Stupeň	Číslo PS-SO	Část	Výkres	Revize
UKB	DSJ	B 001	03	002	00