


DSPS

DSPS	23.05.2007	JAROSLAV VEČEŘA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE


UKB - 1 - DSP - D - 304 - 10 - 023 - 01

	
---	--

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ	
---	---

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o. HL.INŽ.PROJEKTU: ING. ZBYNĚK DRÁPELA	PROJEKTANT PROFESE:  ELMA-THERM spol. s r.o. Tovačovského 318 767 01 Kroměříž Tel.: 420 573 515 111 Fax: 420 573 515 103	ZODP.PROJEKTANT: JAROSLAV VEČEŘA VYPRACOVAL: JAROSLAV VEČEŘA
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ		
STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 ČÁST: 10. ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ: DSPS DATUM: 01/2007 POČET A4: 4 Č.ZAKÁZKY: 6112-KAM ARCH.ČÍSLO: 6112-KAM-E-8RH	
NÁZEV VÝKRESU: Rozváděč 8RC	MĚŘÍTKO: - ČÍSLO VÝKRESU: 023 REVIZE: 01	

ROZVADĚČ 8RC

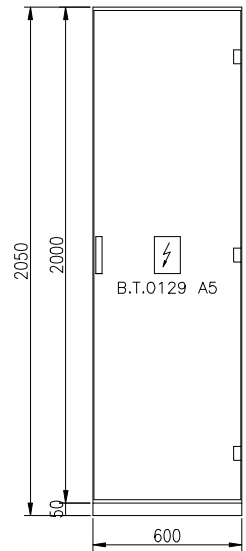

POLE č.	8RC-100kvar 7%	
PŘÍPOJNICE	ROZMĚR	N,PE-Cu30/10
	UMÍSTĚNÍ	NAHOŘE
ÚPRAVA HORNÍHO KRYTU	PRYŽ	
ÚPRAVA SPODNÍHO KRYTU	- - -	
ÚPRAVA DVEŘÍ	UPRAVENÉ	
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	-	
HMOTNOST PŘEP.JEDNOTKY	~200kg	
TYP PŘEP.JEDNOTKY	SV0604	

TYP : SV0604 + SOKL 50mm

KRYTÍ : IP40/00

HLOUBKA : 400

KUSŮ : 1

NÁTĚR : RAL 7032

HLAVNÍ OBVOD :

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz400V/TN-S

In = 224A Ipk = - - -

Ui = 690V

POMOCNÉ OBVODY : 1NPE~50Hz230V/TN-S

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

CELKOVÁ HMOTNOST : ~200kg

NORMA : ČSN EN 60 439-1 ed.2-11/2000

DALŠÍ ÚDAJE :

SEZNAM DOKUMENTACE : -

SEZNAM ŠTÍTKŮ : - - -


ORIENTACE PŘÍVODŮ : HOREM

ORIENTACE VÝVODŮ : - - -




Shoda dle zákona č. 22/97 Sb.

ROZVADĚČ 8RC

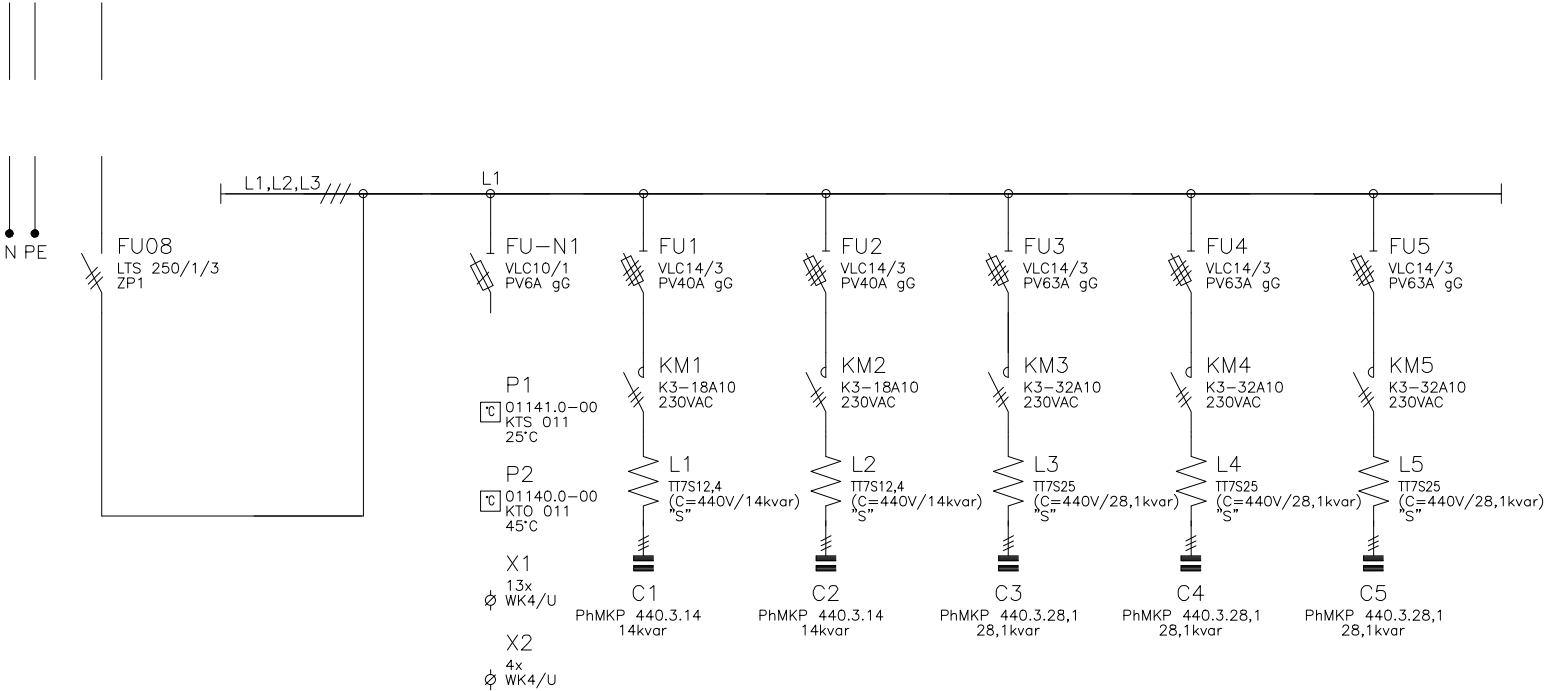

ROZVADĚČ 8RC

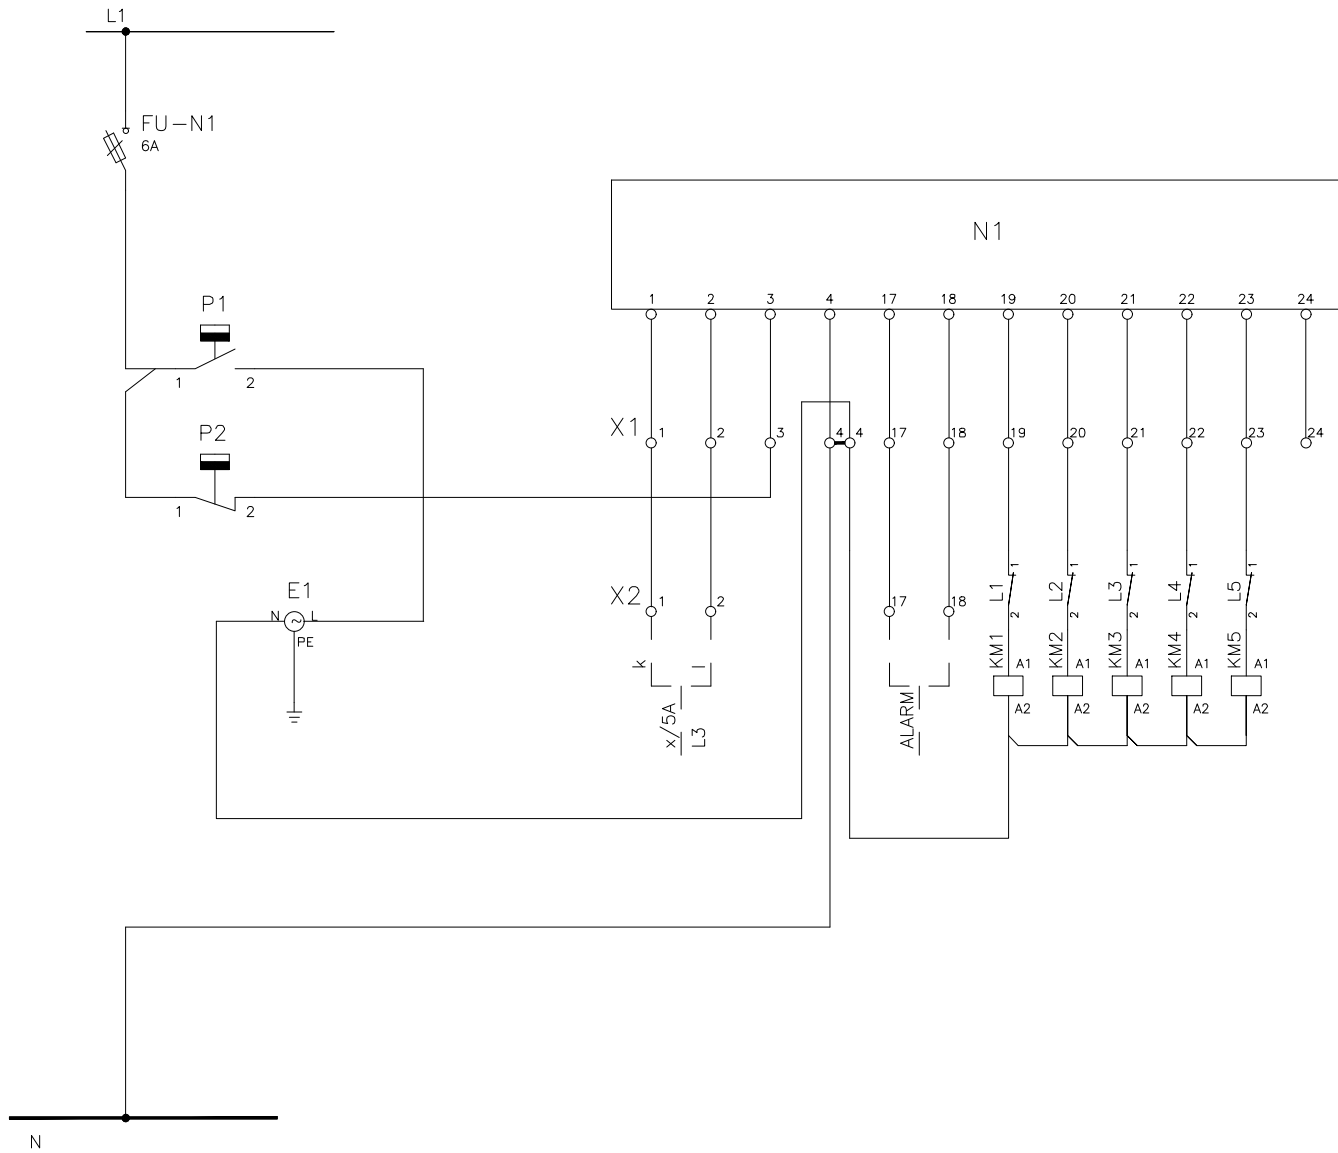

OVLÁDACÍ VODIČE CYA 1

NÁZEV VÝKRESU:
ROZVADĚČ 8RC

LIST Č.:
4/4