


ROZVODNÁ SOUSTAVA NN  
3+N+PE AC 50Hz, 3x230/400V /TN-C-S  
OCHRANA PŘED DRÁZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41  
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN POJISTKAMI A JISTIČI  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3  
- URČENY V PROTOKOLU VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
Pozn. NEDILNOU SOUČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

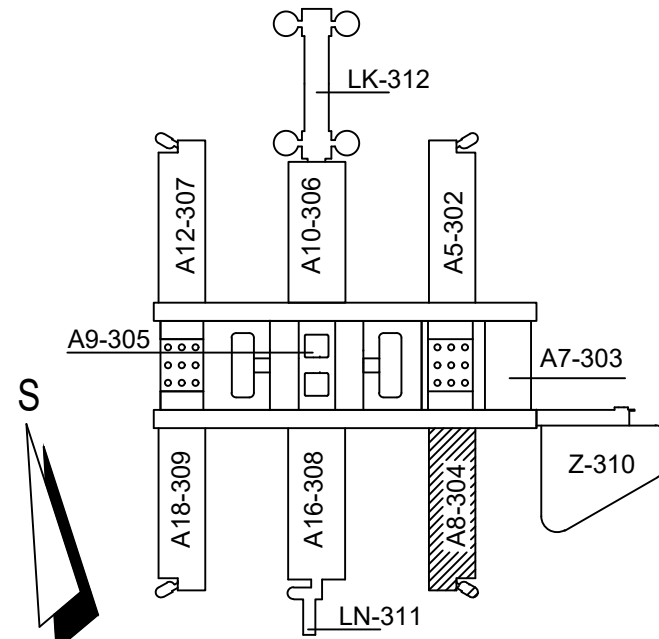

## DSPS

09	16.08.2021	ING. RADEK DOHAL	INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA – ZDROJE TEPLA A CHLAUDU
08	31.03.2021	STAL-PE stavební s.r.o.	DOCUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, PŘETÁVBA MÍSTNOSTI 1S12
07	28.01.2020	nab	DOPLNĚNÍ VÝKRESU PRO ROZVADĚČ KOMPRESORU, m.č.1S13
06	05.11.2019	P. MACHÁČEK	ZMĚNA ZÁPOJENÍ CENTRAL/TOTAL STOP
05	17.01.2012	OH. ZS a.s.	OPRAVY LABORATÓŘE – m.č.1S16
DSPS	23.05.2007	ING. MICHAL ZAHRAĐNÍK	DOCUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
03	13.03.2006	ING. MICHAL ZAHRAĐNÍK	ZMĚNA PODKLADŮ VZT, MGR A SLP
02	25.08.2006	ING. MICHAL ZAHRAĐNÍK	OPRAVA PO PŘÍPOMÍNKOVÁNÍ
01	23.06.2006	ING. MICHAL ZAHRAĐNÍK	OPRAVA PO PŘÍPOMÍNKOVÁNÍ
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

±0,000=281,70 (PODLAHA 1.PP PAVILONŮ)



UKB-1-DSP-D-304-10-004-09

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.	PROJEKTANT PROFESE: ELMA-THERM spol. s r.o. 767 01 Kroměříž Ing. Michal Zahradník Tel: +420 573 515 111 Fax: +420 573 515 103	ZODP.PROJEKTANT: JAROSLAV VEČEŘA VYPRACOVAL: ING. MICHAL ZAHRAĐNÍK
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRA D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 ČÁST: 10. ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ: RP DATUM: 09.05.2006 POČET A4: 12 Č. ZAKÁZKY: 6112-KAM ARCH.ČÍSLO: 6112-KAM-E-A8_1.FPP NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY
1:50	004	09