

OHL ŽS

UKB - 1 - DSP - D - 304 - 13 - 005.6 - 03


JAROMÍR ČERNÝ

KAREL TUZA

PETR UHLÍŘ



KOORDINACE PROJEKTU PROMED BRNO spol. s r.o.		PROJEKTANT PROFESE: MĚŘENÍ A REGULACE		ZODP.PROJEKTANT		
HL.INŽ.PROJEKTU ING. FRANTIŠEK JAKUBEC		<div>3E SYSTEM</div>		ING. KAREL ŠTĚPÁNEK		
		3E system, s.r.o. Mariánské náměstí 1 617 00 Brno IČO 29264383		VYPRACOVALA ING. KAREL ŠTĚPÁNEK		
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ						
STAVBA MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ D. SO II 304 PAVILON AVVA - A08 ČÁST 13. MĚŘENÍ A REGULACE				STUPEŇ	DSPS	
				DATUM	28.02.2014	
				POČET F A4	4	
				Č.ZAKÁZKY	3E13A04013	
				ARCH.ČÍSLO		
NÁZEV VÝKRESU ROZVÁDĚČ 08DC201.4 - SCHEMA ZAPOJENÍ				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
					005	03

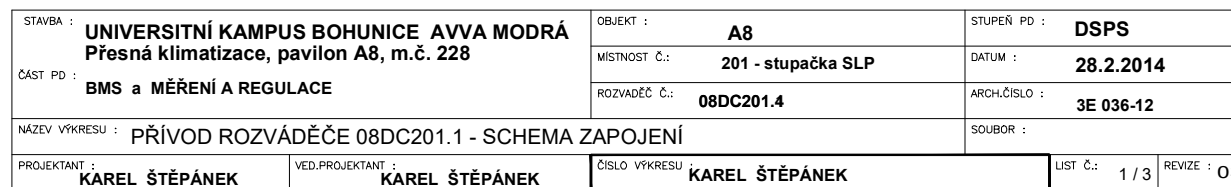


08.201.41.DDC02

DeltaControls DAC – 633

ADRESA: ☐ ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

6x UNIVERZÁLNÍ VSTUPY 4–20mA, 10k, 0–5V DC, 0–10V DC

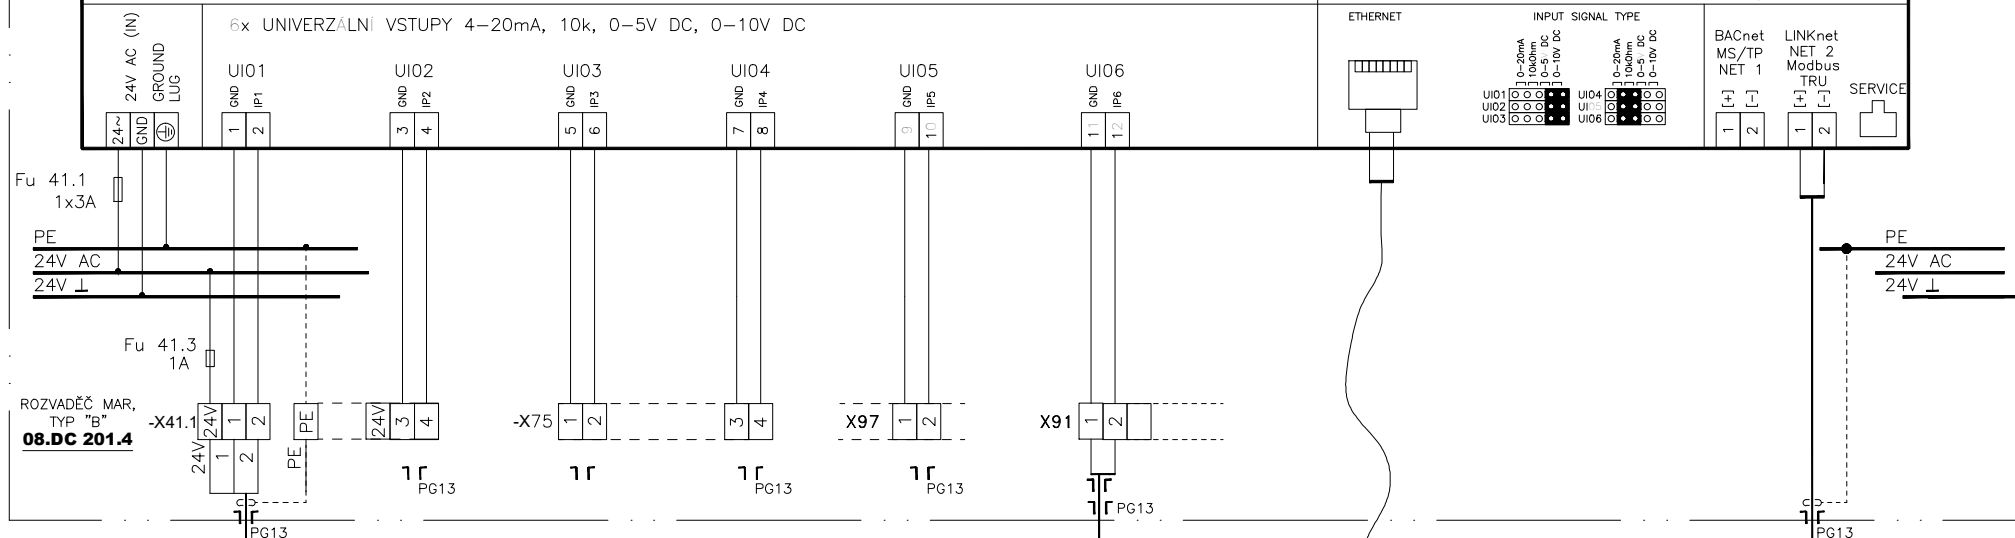

dodávka elektročásti

08DC 201.4
CYKY 0 2x1,5
JYTY 2x1

DODÁVKA ELEKTRO

X91: 1 2
KONT. NO
"ZAP!"

ROZVADEČ ELEKTRO 08RMS21

MODBUS RTU

08DC 201.4
SYKFY 2X2X05
MODBUS RTU
PŘESNÁ KLIMATIZ

rozvodnice 8RMS228
DMM
DI24

PŘESNÁ KLIMATIZACE
01

PŘESNÁ KLIMATIZACE
02


POLOŽKA	08.228.41.BP1					08.228.67.KN1	
SNÍMAČ/POHON						ROZVADEČ 08RMS21	
ROZSAH	0 ÷ 50Pa					KONT. NO	
SIGNÁL	0 ÷ 10V					"ZAP!"	
POPIS	dP MÍST. 228					napájení přesné klimatizace	

LEGENDA : KABEL STÍNĚNÝ


2-LINKA KROUCENÁ (2x 2-LINKA)

POZNÁMKA

STAVBA : UNIVERSITNÍ KAMPUS BOHUNICE AVVA MODRÁ Přesná klimatizace, pavilon A8, m.č. 228	OBJEKT : A8	STUPEŇ PD : DSPS
ČÁST PD : MĚŘENÍ A REGULACE	MÍSTNOST Č.: 201	DATUM : 28.2.2014
NÁZEV VÝKRESU : MODUL 08.201.41.DDC02 (ČÁST 1) - ZAPOJ. VSTUPŮ - SCHEMA ROZVADEČE	ROZVADEČ Č.: 08DC201.4	ARCH.ČÍSLO : 3E 036-12
PROJEKTANT : KAREL ŠTĚPÁNEK	VED.PROJEKTANT : KAREL ŠTĚPÁNEK	SOUBOR :
ČÍSLO VÝKRESU : KAREL ŠTĚPÁNEK	LIST Č.: 2 / 3	REVIZE : 03

klapkové servopohony distribuce vzduchu do laboratoře

klapkový
servopohon
na přívodu
vzduchu k
digestoři

LEGENDA :  - KABEL STÍNĚNÝ

STAVBA : **UNIVERSITNÍ KAMPUS BOHUNICE AVVA MODRÁ**
Přesná klimatizace, pavilon A8, m.č. 228

OBJEKT :	A8	STUPEŇ PD :	DSPS
MISTNOST Č.:	201	DATUM :	28.2.2014
ROZVADEČ Č.:	08DC201.4	ARCH.ČÍSLO :	3E 036-12

NÁZEV VÝKRESU : MODUL 08.201.41.DDC02 (ČÁST 1) - ZAPOJ. VÝSTUPŮ - SCHEMA ROZVADĚČE

PROJEKTANT : KAREL ŠTĚPÁNEK	VED.PROJEKTANT : KAREL ŠTĚPÁNEK	ČÍSLO VÝKRESU : KAREL ŠTĚPÁNEK	LIST Č.: 3 / 3	REVIZE : 03
---------------------------------------	---	--	----------------	----------------