



DSPS	04.06.2007	ING.LUCIE MUNDUCHOVÁ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

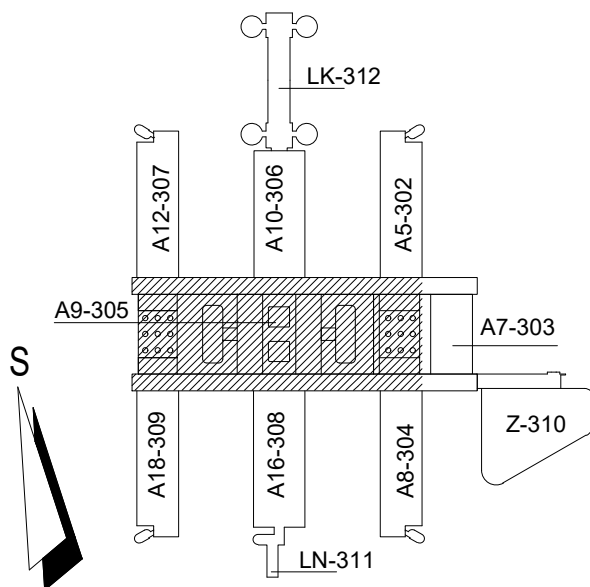

OHL ŽS

UKB - 1 - DSP - D - 304 - 13 - 005.32 - 00


JAROMÍR ČERNÝ

KAREL TUZA

PETR UHLÍŘ



KOORDINACE PROJEKTU PROMED BRNO spol. s r.o.		PROJEKTANT PROFESE: MĚŘENÍ A REGULACE HIP: ING. IVAN CHLEBEC <div> Mariánské náměstí 1 617 00 Brno IČO 25302400</div>	ZODP.PROJEKTANT ING. IVAN CHLEBEC		
HL.INŽ.PROJEKTU ING. FRANTIŠEK JAKUBEC			VYPRACOVALA ING. LUCIE MUNDUCHOVÁ		
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ					
STAVBA <div>MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ D. SO II 304 PAVILON AVVA - A08</div> ČÁST 13. MĚŘENÍ A REGULACE			STUPEŇ	DSPS	
			DATUM	30.05.2006	
			POČET F A4	1	
			Č.ZAKÁZKY		
			ARCH.ČÍSLO		
NÁZEV VÝKRESU Schema UOCHV_A8			MĚŘITKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 005.32	REVIZE 00

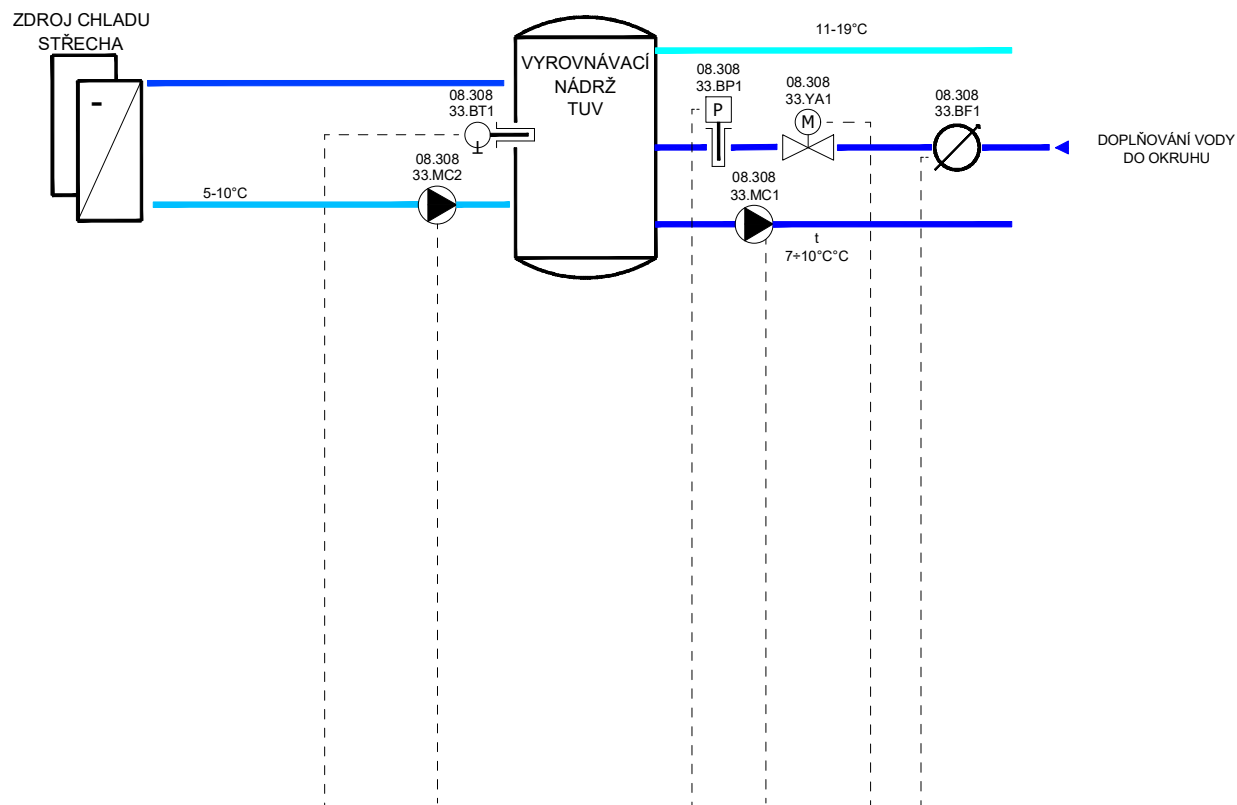

LEGENDA :

08 ČÍSLO OBJEKTU
0 SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ OBJEKTU

POLOŽKA	STRUČNÝ POPIS
08.308.33.BT1	SNÍMAČ T PŘÍLOŽNÝ
08.308.33.YA1	Solenoid
08.308.33.MC1	OBĚH.ČERPADLO
08.308.33.BP1	SNÍMAČ TLAKU V SEK. OKRUHU
08.308.33.BF1	MĚŘIČ SPOTŘEBY VODY

POPIS ZNAČENÍ REG. OKRUHŮ :
VIZ PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY

ROZVADĚČ ELEKTRO											
ČELNÍ PANEL											
AI	2		1		1		2	1			
DI	4	1(3)		(1)							
AO	0										
DO	1					1					
IMP	1							1			

LEGENDA :
PŘÍVODNÍ CHLADNÁ VODA (SEKUND.)
VRATNÁ CHLADNÁ VODA (SEKUND.)
PŘÍVODNÍ CHLADNÁ VODA (PRIMÁR)
VRATNÁ CHLADNÁ VODA (PRIMÁR)

STAVBA : MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1.ETAPA - MODRÁ		OBJEKT : PAVILON A08		STUPEŇ PD : DSP	
ČÁST PD : D. SO II - 304 PAVILON A08 13. MĚŘENÍ A REGULACE		MÍSTNOST Č.: 3.NP - 308		DATUM : 30.05.2006	
NÁZEV VÝKRESU : UZAVŘENÉ OKRUHY CHLADNÉ VODY (SCHEMA MAR)		ROZVADĚČ Č.: 08DC301		ARCH.ČÍSLO :	
PROJEKTANT : ING. L. MUNDUCHOVÁ		VED.PROJEKTANT : ING. I. CHLEBEC		ČÍSLO VÝKRESU : UKB-1-DSP-D-304-13-005.32-00	
				LIST Č.: 1	
				REVIZE : 00	