

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize


Generální projektant:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHÄUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu		Ing.Hana Svobodová				Projektant profese					
Zodp. projektant		Bc. Petr Mana									
Vpracoval		Romana Chládková									
Investor		MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno									
Stavba		PhD meeting room						Stupeň		DPS	
								Datum		10/2024	
								Formát		2x A4	
								Zak. č.		3446	
Část		D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky						Měřítko		-	
Název výkresu		Rozváděč RS 32 - doplnění						Č. výkresu		Revize	
								104		00	

$$3/N/PE \approx 400/230 \text{ V } 50 \text{ Hz}, \quad 1/N/PE \approx 230 \text{ V } 50 \text{ Hz}$$

L1,L2,L3

ZAPOJIT ZA PROUDOVÝ CHRÁNIČ
STÁVAJÍCÍ

NOVĚ NAVRŽENÉ JISTIČE – OSADIT

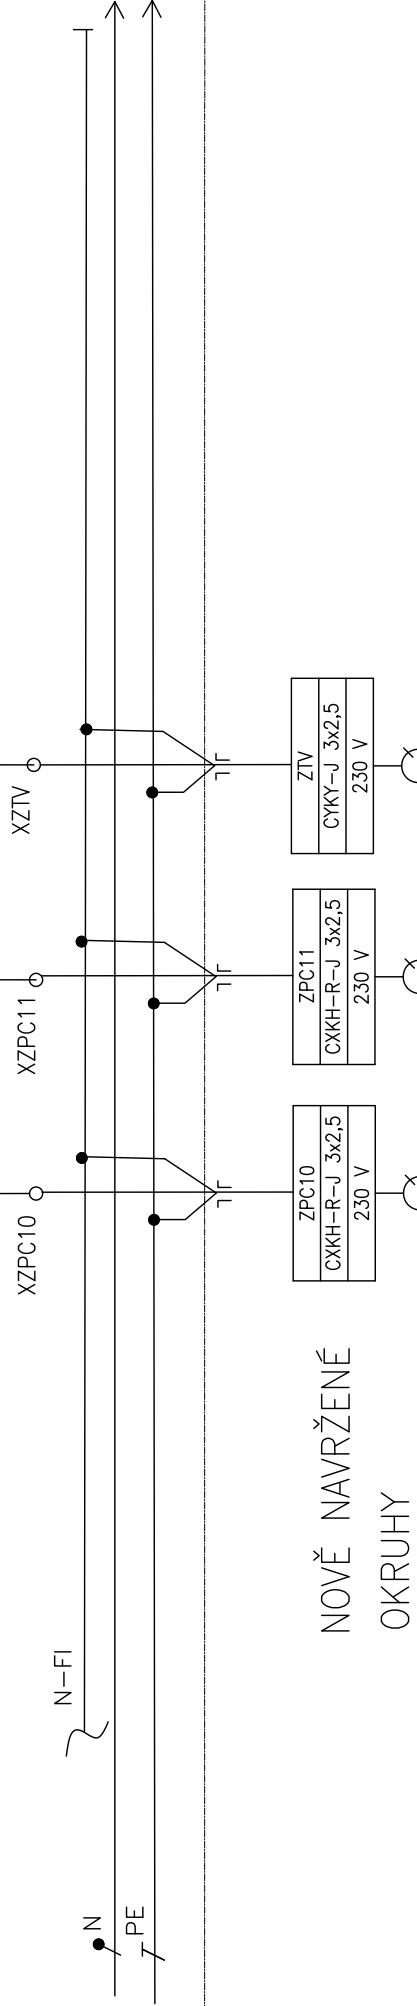

NOVĚ NAVRŽENÉ OKRUHY

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

VÝVOD
DO PODLH.KRAB ZPC1
PRO ZÁS.VE STOLE
P.Č.3011a

VÝVOD
DO PODLH.KRAB ZPC1
PRO ZÁS.VE STOLE
P.Č.3011a

ZÁSUVKY
TV
P.Č.3011a

Tento dokument je duševním vlastnictvím **Bo. Petr Mana**. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákonníku a nesmí být bez písemného souhlasu předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.

INVESTOR: MU
STAVBA: Ph.D. MEETING ROOM

DOKUMENTACE:	DPS
OBJEKT:	
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVADĚČ RS32-DOPLNĚNÍ

[illegible]