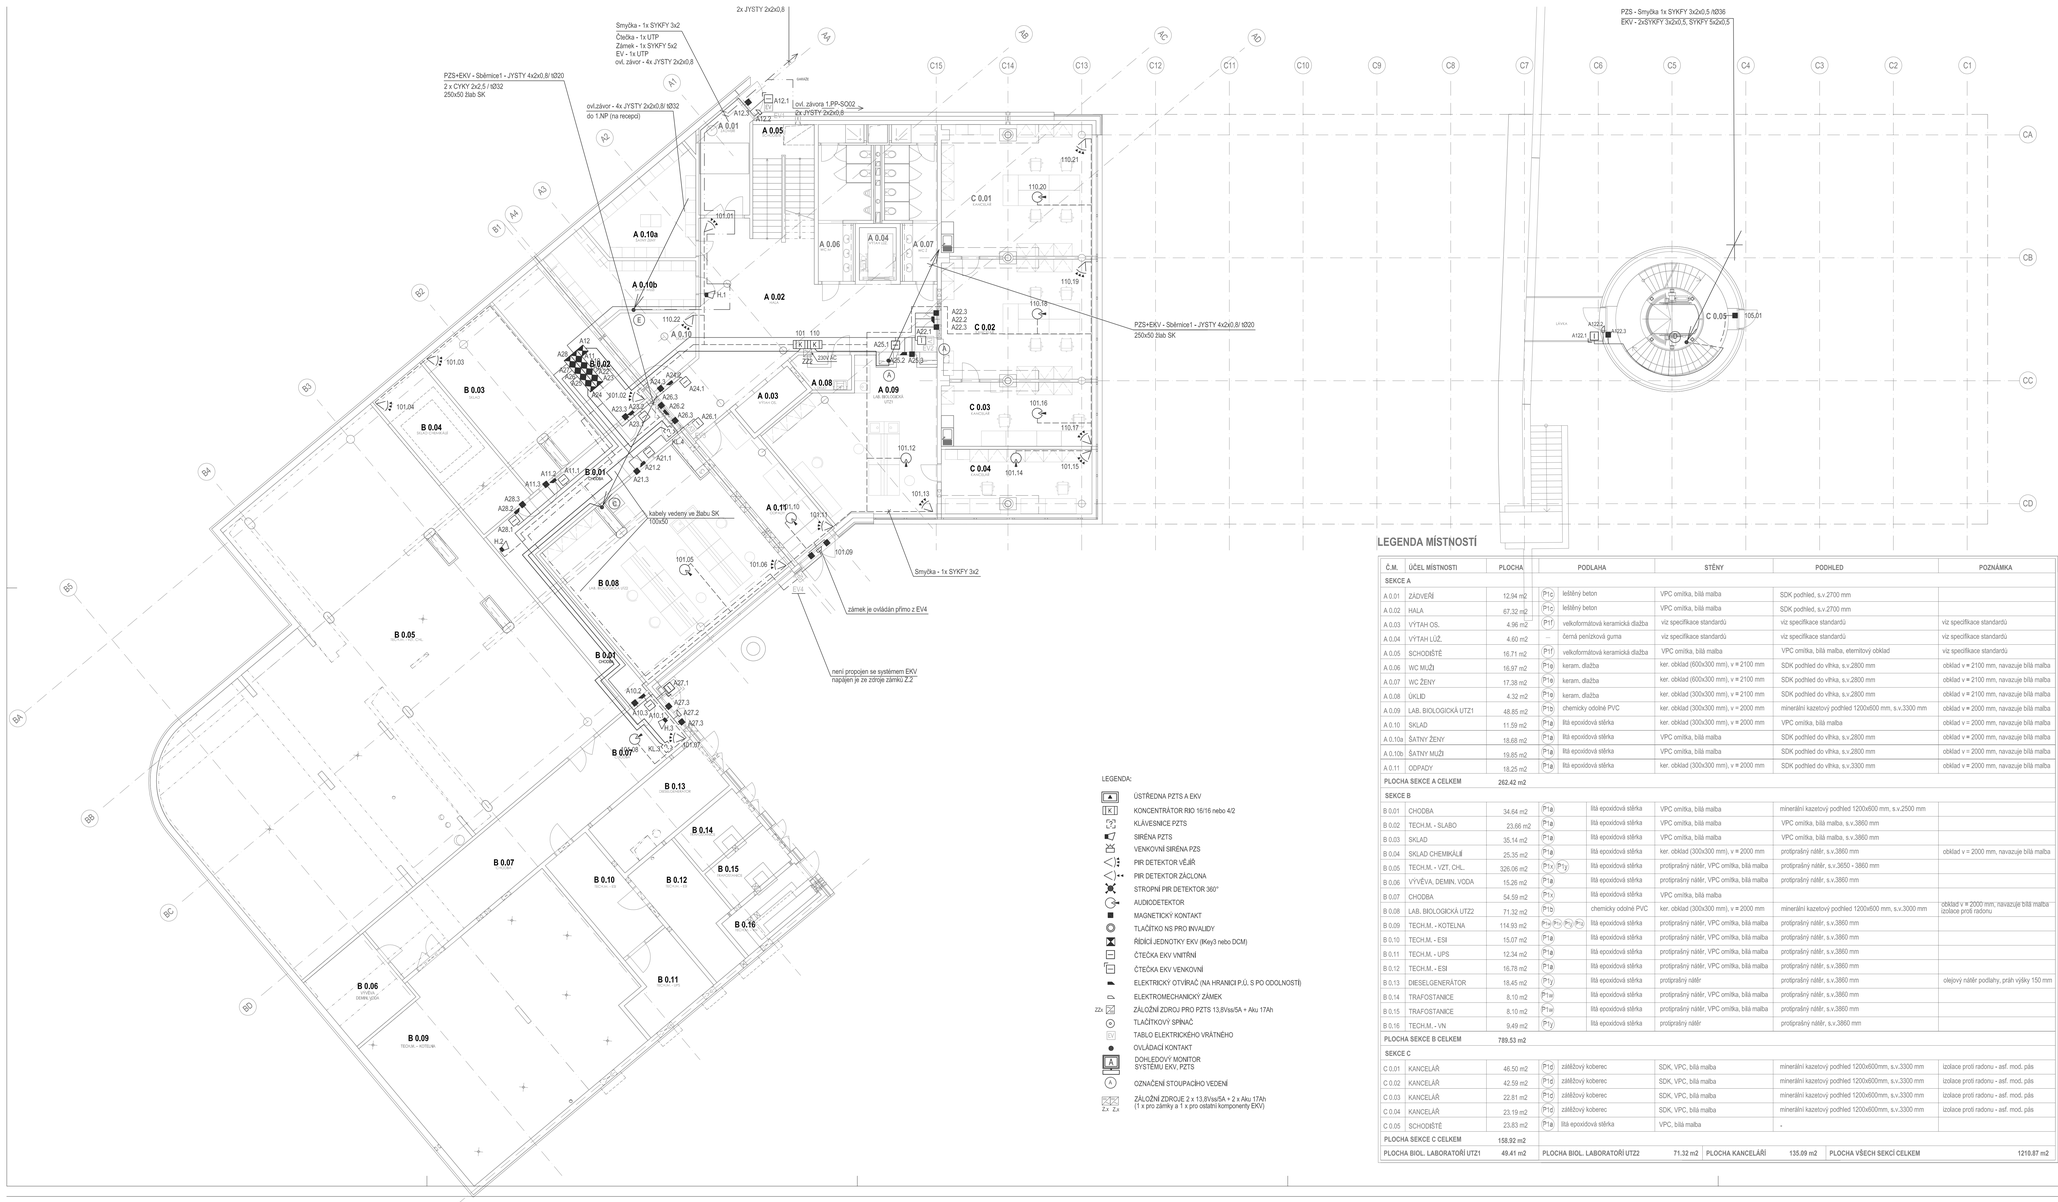


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA | STĚNY | PODHLED | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEKCE A** | | | | | | |
| A 0.01 | ZÁDVEŘÍ | 12.94 m2 | P1c leštěný beton | VPC omítka, bílá malba | SDK podhled, s.v.2700 mm | |
| A 0.02 | HALA | 67.32 m2 | P1c leštěný beton | VPC omítka, bílá malba | SDK podhled, s.v.2700 mm | |
| A 0.03 | VÝTAH OS. | 4.96 m2 | P1f velkoformátová keramická dlažba | viz specifikace standardů | viz specifikace standardů | viz specifikace standardů |
| A 0.04 | VÝTAH LUŽ. | 4.60 m2 | – černá penízková guma | viz specifikace standardů | viz specifikace standardů | viz specifikace standardů |
| A 0.05 | SCHODIŠTĚ | 16.71 m2 | P1f velkoformátová keramická dlažba | VPC omítka, bílá malba | VPC omítka, bílá malba, eternitový obklad | viz specifikace standardů |
| A 0.06 | WC MUŽI | 16.97 m2 | P1a keram. dlažba | ker. obklad (600x300 mm), v.= 2100 mm | SDK podhled do vlhka, s.v.2800 mm | obklad v.= 2100 mm, navazuje bílá malba |
| A 0.07 | WC ŽENY | 17.38 m2 | P1a keram. dlažba | ker. obklad (600x300 mm), v.= 2100 mm | SDK podhled do vlhka, s.v.2800 mm | obklad v.= 2100 mm, navazuje bílá malba |
| A 0.08 | ÚKLID | 4.32 m2 | P1a keram. dlažba | ker. obklad (300x300 mm), v.= 2100 mm | SDK podhled do vlhka, s.v.2800 mm | obklad v.= 2100 mm, navazuje bílá malba |
| A 0.09 | LAB. BIOLOGICKÁ UTZ1 | 48.85 m2 | P1b chemicky odolné PVC | ker. obklad (300x300 mm), v.= 2000 mm | minerální kazetový podhled 1200x600 mm, s.v.3300 mm | obklad v.= 2000 mm, navazuje bílá malba |
| A 0.10 | SKLAD | 11.59 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | ker. obklad (300x300 mm), v.= 2000 mm | VPC omítka, bílá malba | obklad v.= 2000 mm, navazuje bílá malba |
| A 0.10a | ŠATNY ŽENY | 18.68 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | VPC omítka, bílá malba | SDK podhled do vlhka, s.v.2800 mm | obklad v.= 2000 mm, navazuje bílá malba |
| A 0.10b | ŠATNY MUŽI | 19.85 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | VPC omítka, bílá malba | SDK podhled do vlhka, s.v.2800 mm | obklad v.= 2000 mm, navazuje bílá malba |
| A 0.11 | ODPADY | 18.25 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | ker. obklad (300x300 mm), v.= 2000 mm | SDK podhled do vlhka, s.v.3300 mm | obklad v.= 2000 mm, navazuje bílá malba |
| **PLOCHA SEKCE A CELKEM** | | **262.42 m2** | | | | |
| **SEKCE B** | | | | | | |
| B 0.01 | CHODBA | 34.64 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | VPC omítka, bílá malba | minerální kazetový podhled 1200x600 mm, s.v.2500 mm | |
| B 0.02 | TECH.M. - SLABO | 23.66 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | VPC omítka, bílá malba | VPC omítka, bílá malba, s.v.3860 mm | |
| B 0.03 | SKLAD | 35.14 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | VPC omítka, bílá malba | VPC omítka, bílá malba, s.v.3860 mm | |
| B 0.04 | SKLAD CHEMIKÁLIÍ | 25.35 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | ker. obklad (300x300 mm), v.= 2000 mm | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | obklad v.= 2000 mm, navazuje bílá malba |
| B 0.05 | TECH.M. - VZT, CHL. | 326.06 m2 | P1a, P1g litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3650 - 3860 mm | |
| B 0.06 | VYVĚVA, DEMIN. VODA | 15.26 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| B 0.07 | CHODBA | 54.59 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | VPC omítka, bílá malba | | |
| B 0.08 | LAB. BIOLOGICKÁ UTZ2 | 71.32 m2 | P1b chemicky odolné PVC | ker. obklad (300x300 mm), v.= 2000 mm | minerální kazetový podhled 1200x600 mm, s.v.3000 mm | obklad v.= 2000 mm; navazuje bílá malba izolace proti radonu |
| B 0.09 | TECH.M. - KOTELNA | 114.93 m2 | P1a, P1c, P1g litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| B 0.10 | TECH.M. - ESI | 15.07 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| B 0.11 | TECH.M. - UPS | 12.34 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| B 0.12 | TECH.M. - ESI | 16.78 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| B 0.13 | DIESELGENERÁTOR | 18.45 m2 | P1g litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | olejový nátěr podlahy, práh výšky 150 mm |
| B 0.14 | TRAFOSTANICE | 8.10 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| B 0.15 | TRAFOSTANICE | 8.10 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr, VPC omítka, bílá malba | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| B 0.16 | TECH.M. - VN | 9.49 m2 | P1g litá epoxidová stěrka | protipražný nátěr | protipražný nátěr, s.v.3860 mm | |
| **PLOCHA SEKCE B CELKEM** | | **789.53 m2** | | | | |
| **SEKCE C** | | | | | | |
| C 0.01 | KANCELÁŘ | 46.50 m2 | P1c zátěžový koberec | SDK, VPC, bílá malba | minerální kazetový podhled 1200x600mm, s.v.3300 mm | izolace proti radonu - asf. mod. pás |
| C 0.02 | KANCELÁŘ | 42.59 m2 | P1c zátěžový koberec | SDK, VPC, bílá malba | minerální kazetový podhled 1200x600mm, s.v.3300 mm | izolace proti radonu - asf. mod. pás |
| C 0.03 | KANCELÁŘ | 22.81 m2 | P1c zátěžový koberec | SDK, VPC, bílá malba | minerální kazetový podhled 1200x600mm, s.v.3300 mm | izolace proti radonu - asf. mod. pás |
| C 0.04 | KANCELÁŘ | 23.19 m2 | P1c zátěžový koberec | SDK, VPC, bílá malba | minerální kazetový podhled 1200x600mm, s.v.3300 mm | izolace proti radonu - asf. mod. pás |
| C 0.05 | SCHODIŠTĚ | 23.83 m2 | P1a litá epoxidová stěrka | VPC, bílá malba | - | |
| **PLOCHA SEKCE C CELKEM** | | **158.92 m2** | | | | |
| **PLOCHA BIOL. LABORATOŘÍ UTZ1** | | **49.41 m2** | **PLOCHA BIOL. LABORATOŘÍ UTZ2** | **71.32 m2** | **PLOCHA KANCELÁŘÍ** **135.09 m2** | **PLOCHA VŠECH SEKCÍ CELKEM** **1210.87 m2** |

LEGENDA:

- ÚSTŘEDNA PZTS A EKV
- KONCENTRÁTOR RIO 16/16 nebo 4/2
- KLÁVESNICE PZTS
- SIRÉNA PZTS
- VENKOVNÍ SIRÉNA PZS
- PIR DETEKTOR VĚJÍŘ
- PIR DETEKTOR ZÁCLONA
- STROPNÍ PIR DETEKTOR 360°
- AUDIODETEKTOR
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- TLAČÍTKO NS PRO INVALIDY
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY EKV (Key3 nebo DCM)
- ČTEČKA EKV VNITŘNÍ
- ČTEČKA EKV VENKOVNÍ
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (NA HRANICI P.Ú. S PO ODOLNOSTÍ)
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO PZTS 13,8Vss/5A + Aku 17Ah
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ
- TABLO ELEKTRICKÉHO VRÁTNÉHO
- OVLÁDACÍ KONTAKT
- DOHLEDOVÝ MONITOR SYSTÉMU EKV, PZTS
- OZNAČENÍ ŠTOUPACÍHO VEDENÍ
- ZÁLOŽNÍ ZDROJE 2 x 13,8Vss/5A + 2 x Aku 17Ah (1 x pro zámky a 1 x pro ostatní komponenty EKV)

# BIOTECHNOLOGICKÝ PARK

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

| | |
|---|---|
| INVESTOR | **BIOLOGY PARK BRNO s.r.o.** |
| GENERÁLNÍ DODAVATEL | |
| MANAŽER PROJEKTU | **PATRIK TUZA** |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | **A PLUS ing. s.** |
| PŘÍMÝ ZPRACOVATEL | **SYNERGA o.s.** |

A PLUS ing. s.r.

HETMANSKÁ 7, 779 00 OLOMOUC - ČZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

| REVIZE | |
|---|---|
| 00 | 2015 - 02 - 06 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL | MILAN TŘLEŤÝ<br>ONDŘEJ TICHÝ | |
| VED. PROJEKTANT | MARTIN BERAN | |



±0.000 = 281,700 BPV

| | |
|---|---|
| ČÍSLO ZAKÁZKY | **3131 - 30** |
| STAVBA | **BIOLOGY PARK** |
| STUPEŇ | **DSPS** |
| NÁZEV PS - SO | **000 - NÁZEV PS/SO** |
| ČÁST | **12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY** |
| NÁZEV VÝKRESU | **Půdorys 1.PP - PZS, EKV** |
| DATUM | **2015 - 02 - 06** |
| FORMÁT | **18 + A4** |
| MĚŘÍTKO | **1:100** |

| BIVAS | KUPS | OBJ.Č./SO | ČÍSLO | VERZE | REVIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| BTP | DSPS | 01 | 12 | 022 | 00 |